





ISO 230-16PP

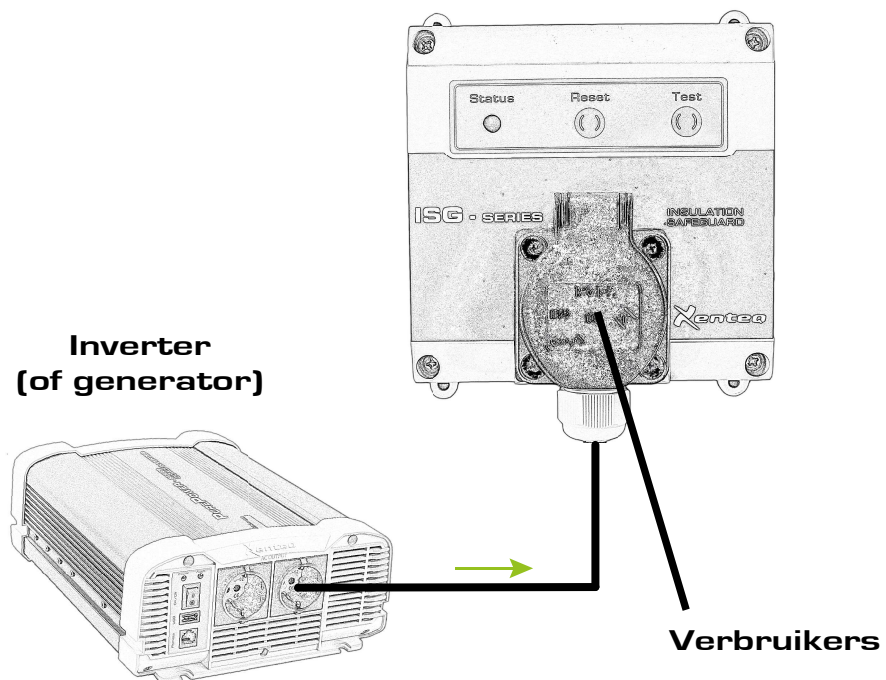


**ISG 230-10
ISG 230-25**

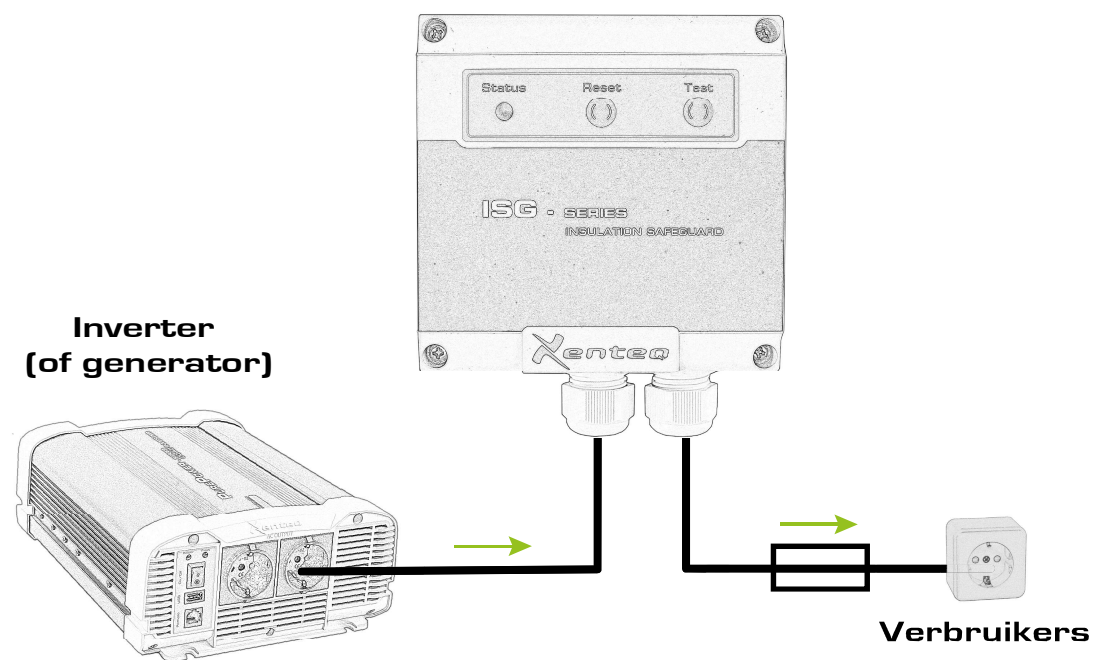

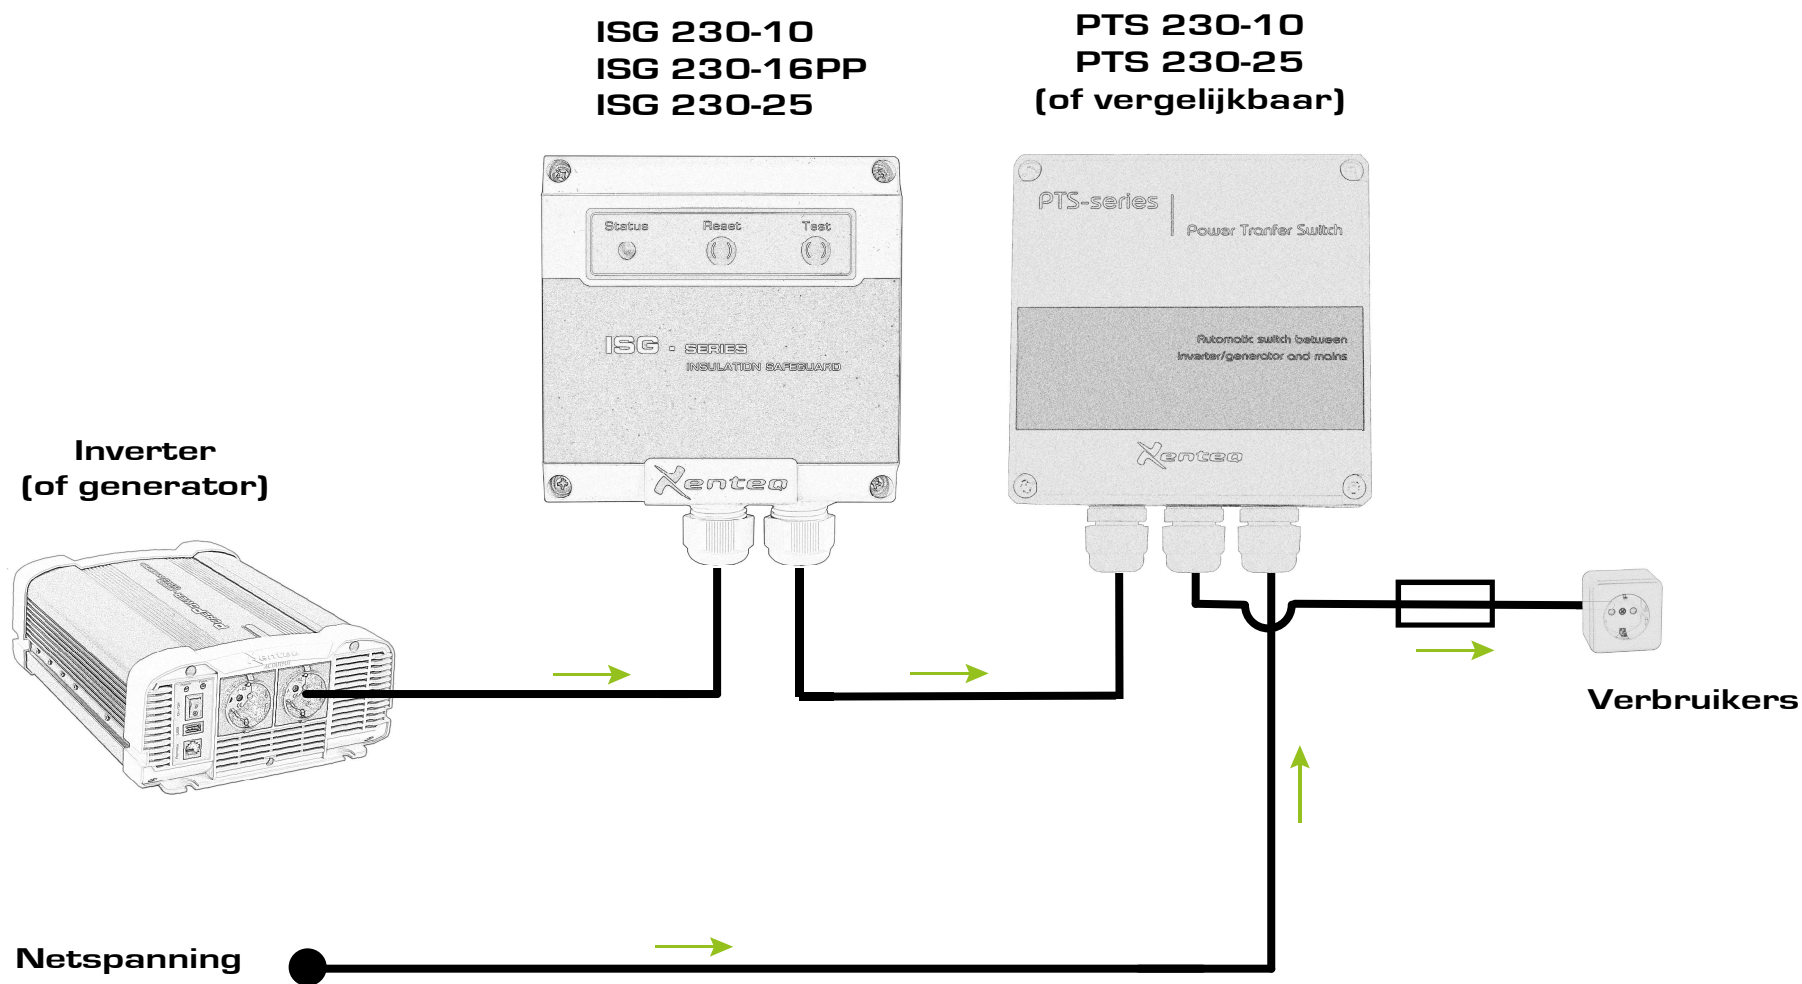

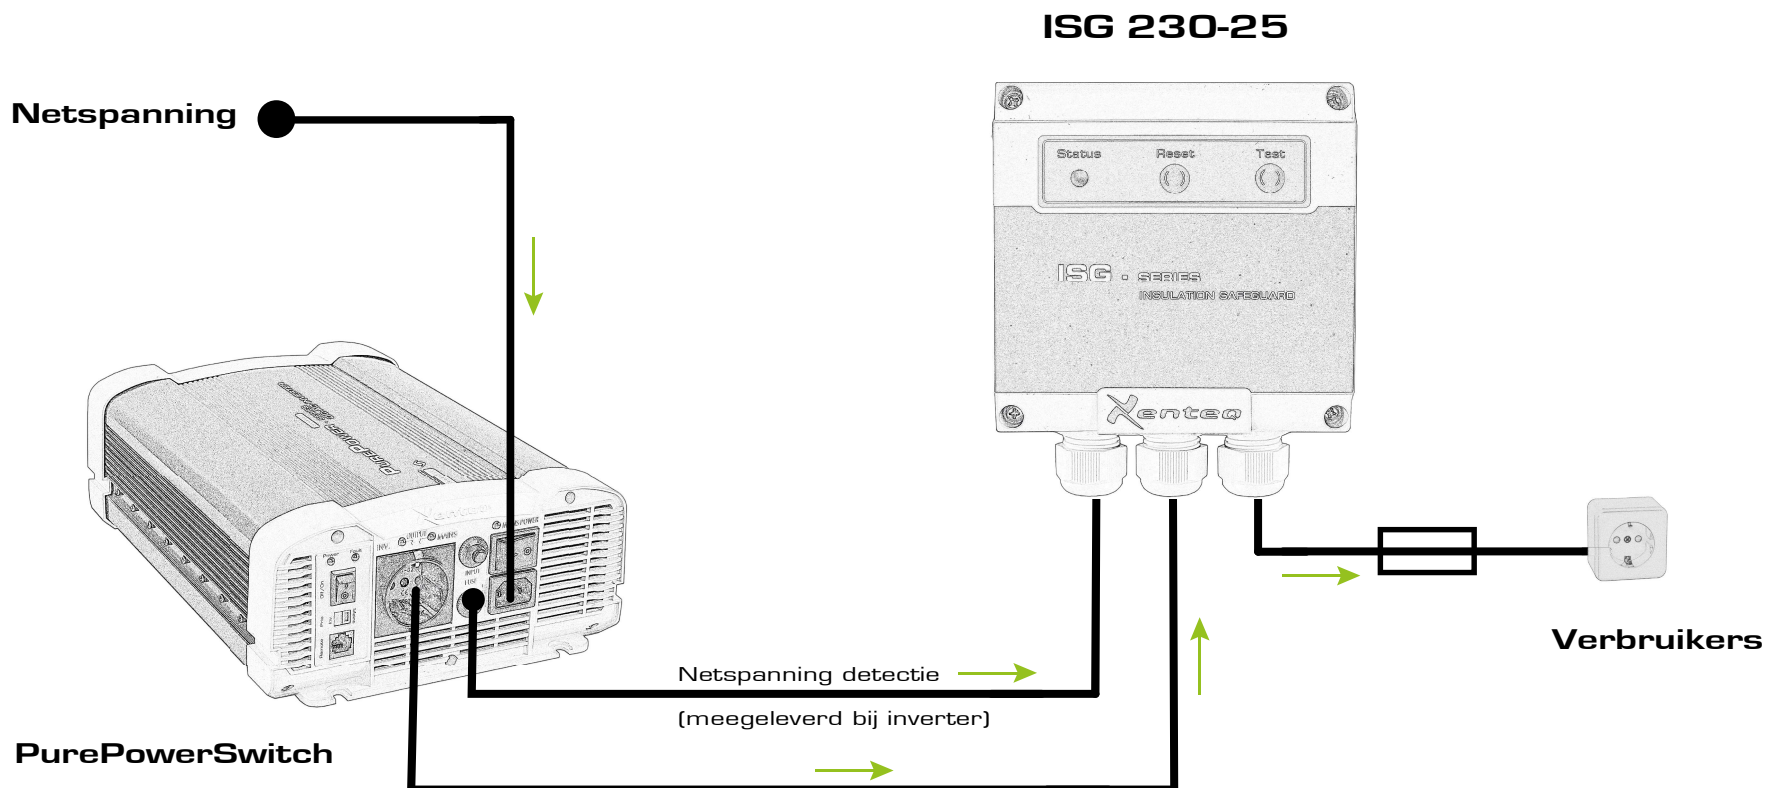

Let op: Verbind de netspanningsdetectie (sensedraad) aansluiting op de ISG isolatiebewaker altijd met de 'MD' connector van de PurePowerSwitch. Maak hiervoor gebruik van de bij de PurePowerSwitch meegeleverde kabel. Sluit de netspanningsdetectie niet rechtstreeks aan op de netspanning!

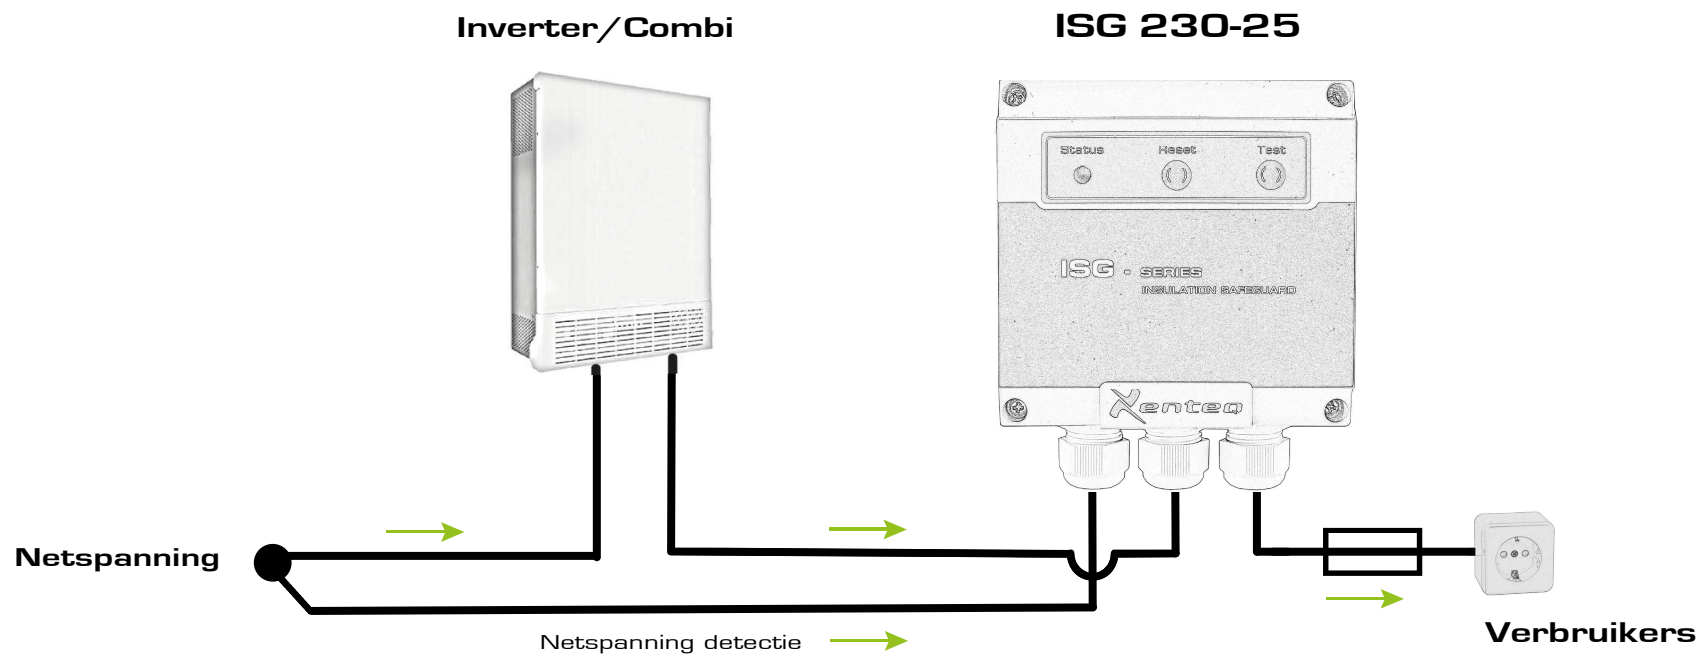

Let op: er mag géén spanning op de netspanning detectie kabel staan op het moment dat de 230VAC uitgang via de inverter loopt! Dit is relevant bij apparaten met een prioriteitschakelaar waarbij ingesteld is dat de inverter voorrang heeft op de netspanning.